


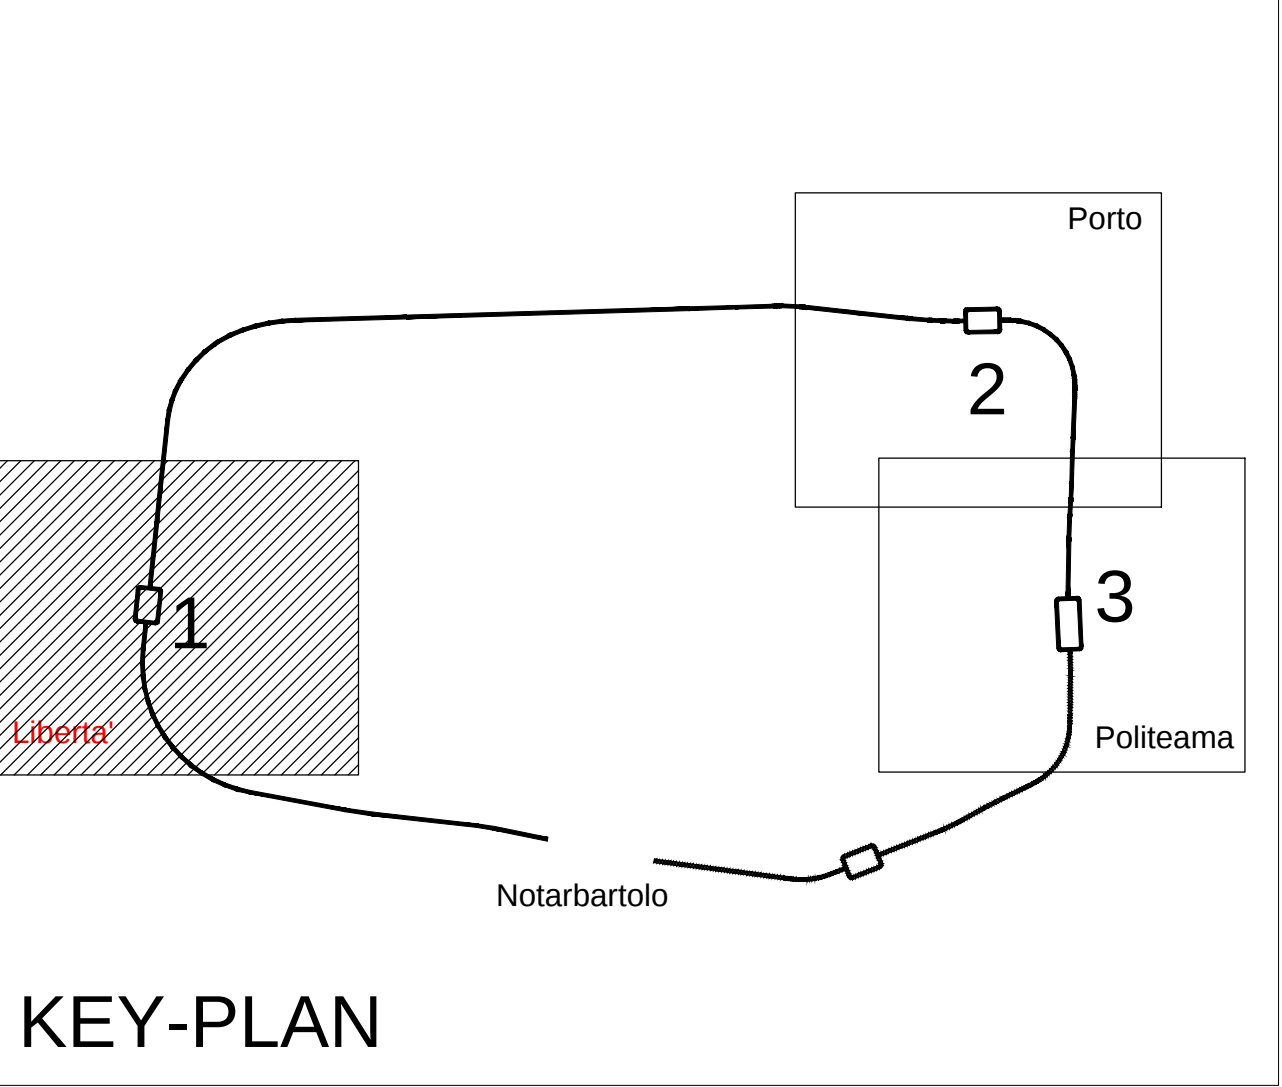

LEGENDA	
SIMBOLI	DESCRIZIONE
	Pozzetto di attraversamento (110X110x130)
	Pozzetto (70x70x70) - chiuso in acciaio predisposto per alloggiamento
	Pozzetto (40x40x40) - chiuso in acciaio predisposto per alloggiamento
	Plafoniera alimentata con linea "NO BREAK" per illuminazione di emergenza
	Plafoniera IP65 - lampada 2x36 W
	Plafoniera IP65 - lampada 1x36 W
	Complesso canale luminoso/portacavi IP65 - 1x36 W p=1,50 mt (banchine) Complesso canale luminoso/portacavi IP65 - 1x36 W p=3,00 mt (corridoi)
	Quadretto modulare da parete: N°1 Presa interbloccata - 2x16A+T N°1 Presa interbloccata - 3x16A+T
	Gruppo prese: N°1 schuko 10/16 A N°3 bivalenti 10/16 A N°1 interruttore 16 A
	Quadro Elettrico B.T.
	Interruttore luce - IP65
	Presa telefonica
	Polifora dedicata impianti LFM
	Passerella portacavi zincata L= 200 mm
	Passerella portacavi zincata L= 300 mm
	Passerella portacavi zincata L= 300 mm (per cavi MT)
	Canale metallico di distribuzione primaria, provvisto di setti separatori, per la distribuzione cavi LFM, safety e security
	Tubazione in pvc rigido
	Cassetta di derivazione
	Spostamento in verticale condotte portacavi

COMUNE DI PALERMO

COMITENTE:

DIREZIONE LAVORI:

IMPRESA ESECUTRICE:

PROGETTO ESECUTIVO

PRIMO LOTTO FUNZIONALE CHIUSURA DELL'ANELLO FERROVIARIO IN SOTTERRANEO NEL TRATTO DI LINEA TRA LE STAZIONI DI PALERMO NOTABARTOLO E GIACHERY E PROSEGUIMENTO FINO A POLITEAMA

STAZIONE LIBERTÀ

IMPIANTI LFM
PIANTA LIVELLO ACCESSI - PIANO POSA CAVI

COMMESSA	LOTTO	FASE	ENTE	TIPO DOC.	OPERADISCIPLINA	PROGR.	REV.	SCALA
RS72	01	E	ZZ	PA	LF0100	007	A	1:100

PROGETTAZIONE: ATI (Associazione Temporanea d'Imprese)

Rev.	Descrizione	Redatto	Data	Verificato	Data	Approvato	Data
A	Emissione a seguito di istruttoria	A. Careri	12.09.11	R. Piccirilli	13.09.11	S. Esposito	19.09.11

Fid. 8072.01.02-PALEF0000.001-A