



Þ»ÆÆÆÆ€€





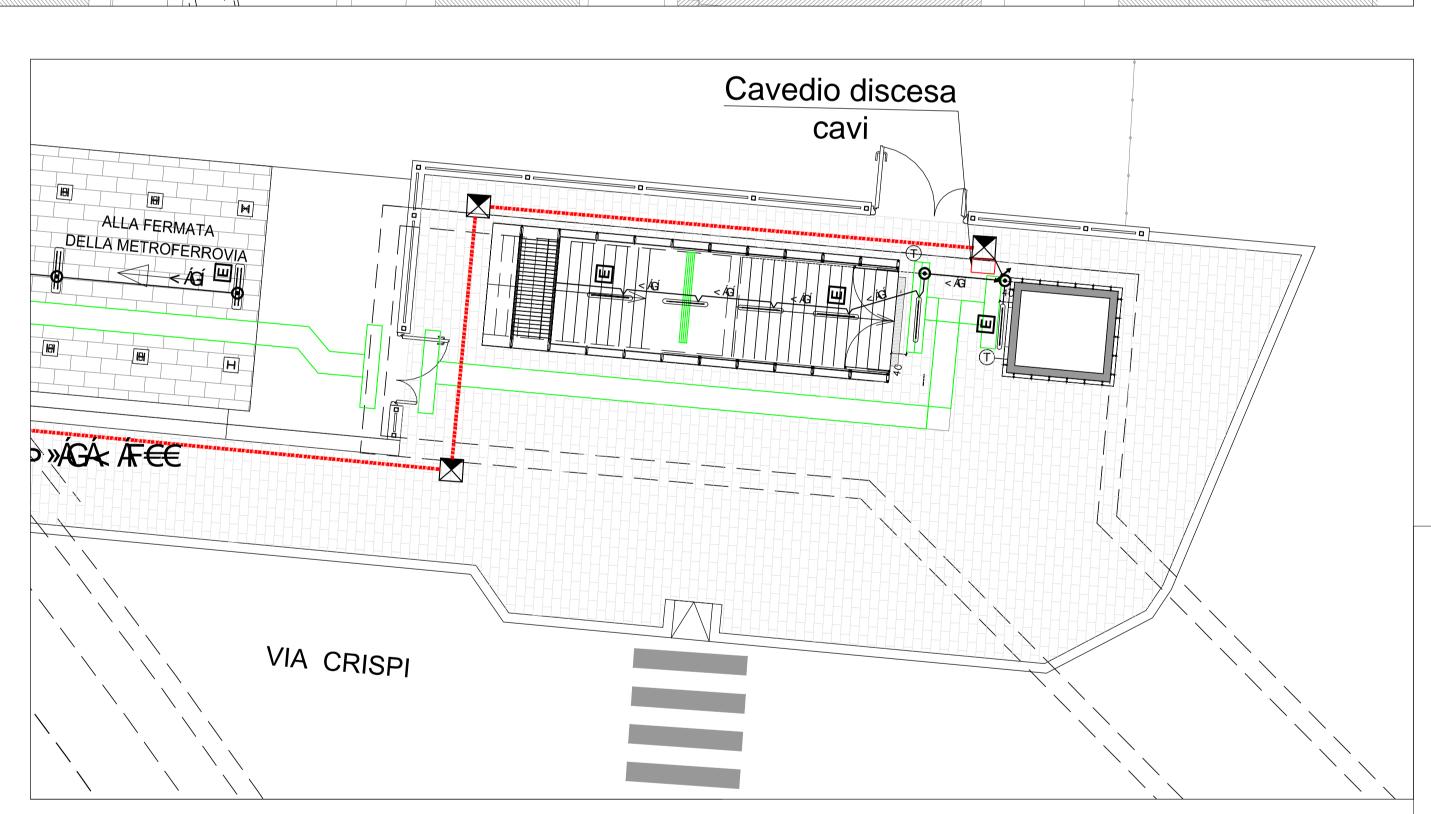

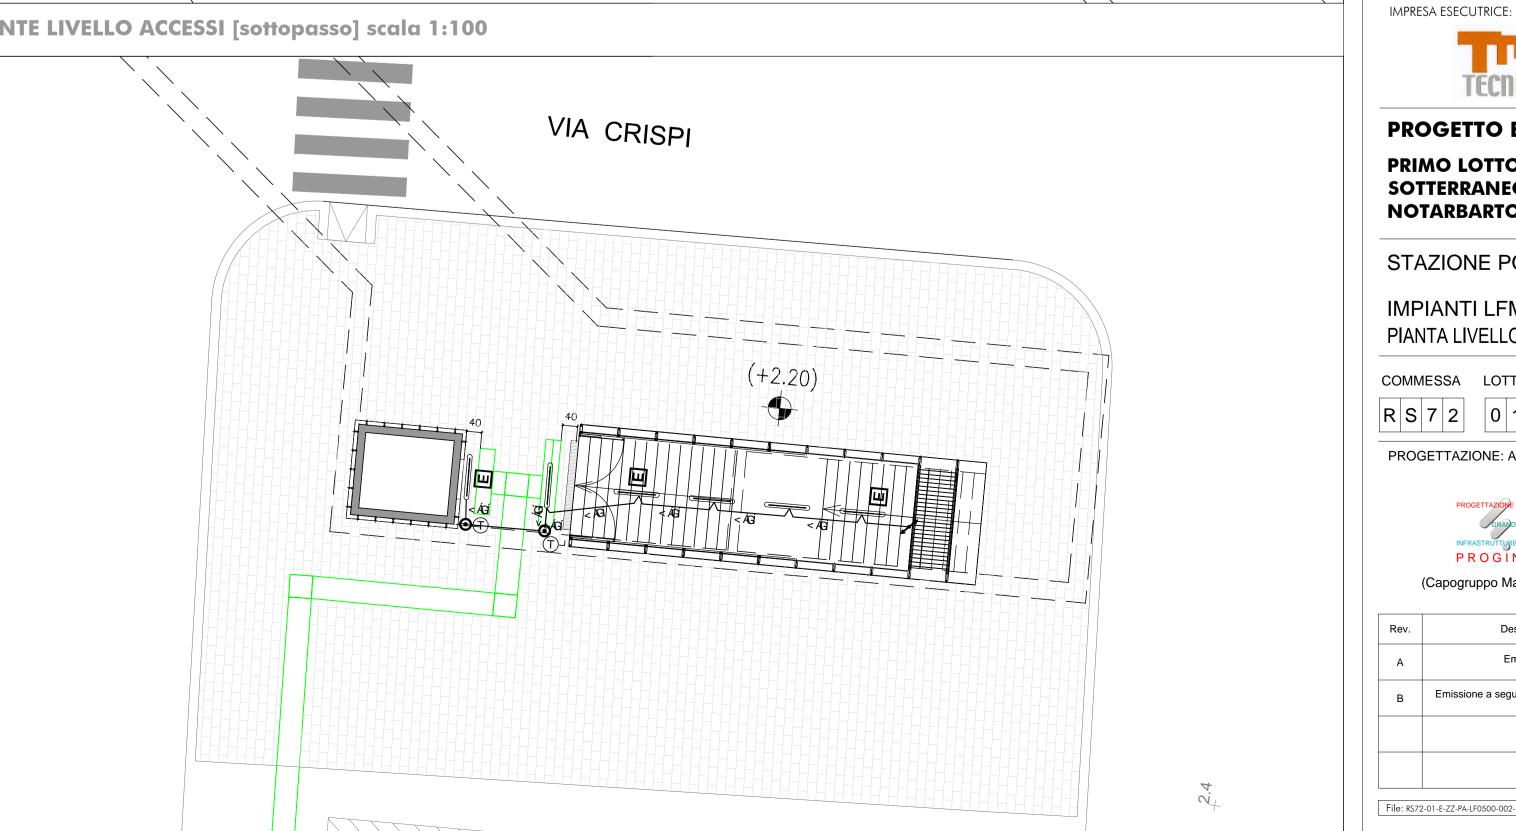

SIMBOLI	DESCRIZIONE
	Pozzetto di attraversamento (110X110x130)
	Pozzetto (70x70x70) — chiusino in acciaio predisposto per alloggio pavimentazione
M	Pozzetto (40x40x40) — chiusino in acciaio predisposto per alloggio pavimentazione
E	Plafoniera alimentata con linea "NO BREAK" per illuminazione di emergenza
	Plafoniera IP65 — lampada 2x36 W
	Plafoniera IP65 — lampada 1x36 W
	Complesso canale luminoso/portacavi IP65 - 1x36 W p=1.50 mt (banchine) Complesso canale luminoso/portacavi IP65 - 1x36 W p=3.00 mt (corridoi)
	Quadretto modulare da parete: N°1 Presa interbloccata — 2x16A+T N°1 Presa interbloccata — 3x16A+T
6	Gruppo prese: N° 1 schuko 10/16 A N° 3 bivalenti 10/16 A N° 1 interruttore 16 A
	Quadro Elettrico B.T.
6	Interruttore luce — IP65
	Presa telefonica
	Polifora dedicata impianti LFM
	Passerella portacavi zincata L= 200 mm
	Passerella portacavi zincata L= 300 mm
[MT] (MT)	Passerella portacavi zincata L= 300 mm (per cavi MT)
	Canala metallica di distribuzione primaria, provvista di setti separatori, per la distribuzione cavi LFM, safety e security
	Tubazione in pvc rigido
•	Cassetta di derivazione
A. T.	Spostamento in verticale condotte portacavi









PROGETTO ESECUTIVO

PRIMO LOTTO FUNZIONALE CHIUSURA DELL'ANELLO FERROVIARIO IN SOTTERRANEO NEL TRATTO DI LINEA TRA LE STAZIONI DI PALERMO NOTARBARTOLO E GIACHERY E PROSEGUIMENTO FINO A POLITEAMA

STAZIONE PORTO

IMPIANTI LFM

PIANTA LIVELLO ACCESSI CON DISPOSIZIONE CAVIDOTTI ED APPARECCHIATURE

COMMESSA LOTTO FASE ENTE TIPO DOC. OPERA/DISCIPLINA PROGR. REV. SCALA R S 7 2 0 1 E Z Z P A L F 0 5 0 0 0 0 2 B varie

PROGETTAZIONE: ATI (Associazione Temporanea d'Imprese)





B Emissione a seguito di Istruttoria Italferr

File: RS72-01-E-ZZ-PA-LF0500-002-B

PIANTA LIVELLO ACCESSI scala 1:100

PAVIMENTAZIONE IN LASTRE DI PIETRA

Þ»ÁGÁ ÁF€€

SISTEMAZIONE PER EVENTUALE FERMATA MEZZI PUBBLICI

VIA CRISPI